








Grenzstellen sind:

	Strom	Eingangsklemme des Anschlussüberstromunterbrechers
	Trinkwasser	Absperrarmatur nach der Hauseinführung im Gebäude


Anhang B Reglement 2.0 :
Anschlusskosten innerhalb und ausserhalb der Bauzone

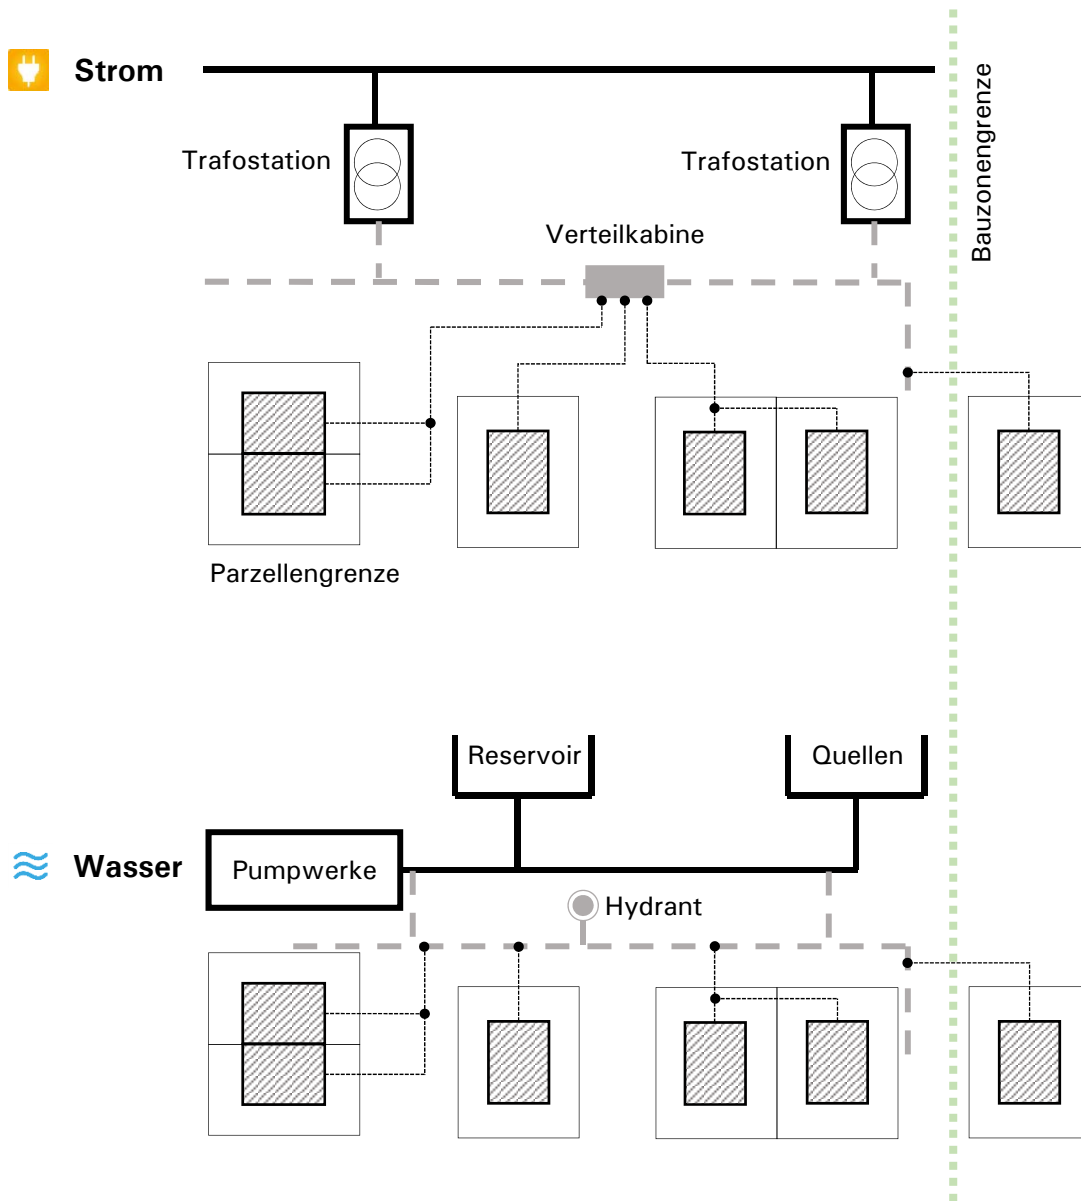



Erstfinanzierung (Neubauten)		Bauliche Voraussetzungen*	Leitungen und Anlagen
	Grunderschliessung	GWV	GWV
	Groberschliessung	Grundeigentümer	Grundeigentümer
	Feinerschliessung	Grundeigentümer	Grundeigentümer
	Netzanschlusspunkt		

* Bauliche Voraussetzungen = Grabarbeiten, Wiederinstandstellungen, Kabelschutz, Schutzrohre, Abdeckungen etc.

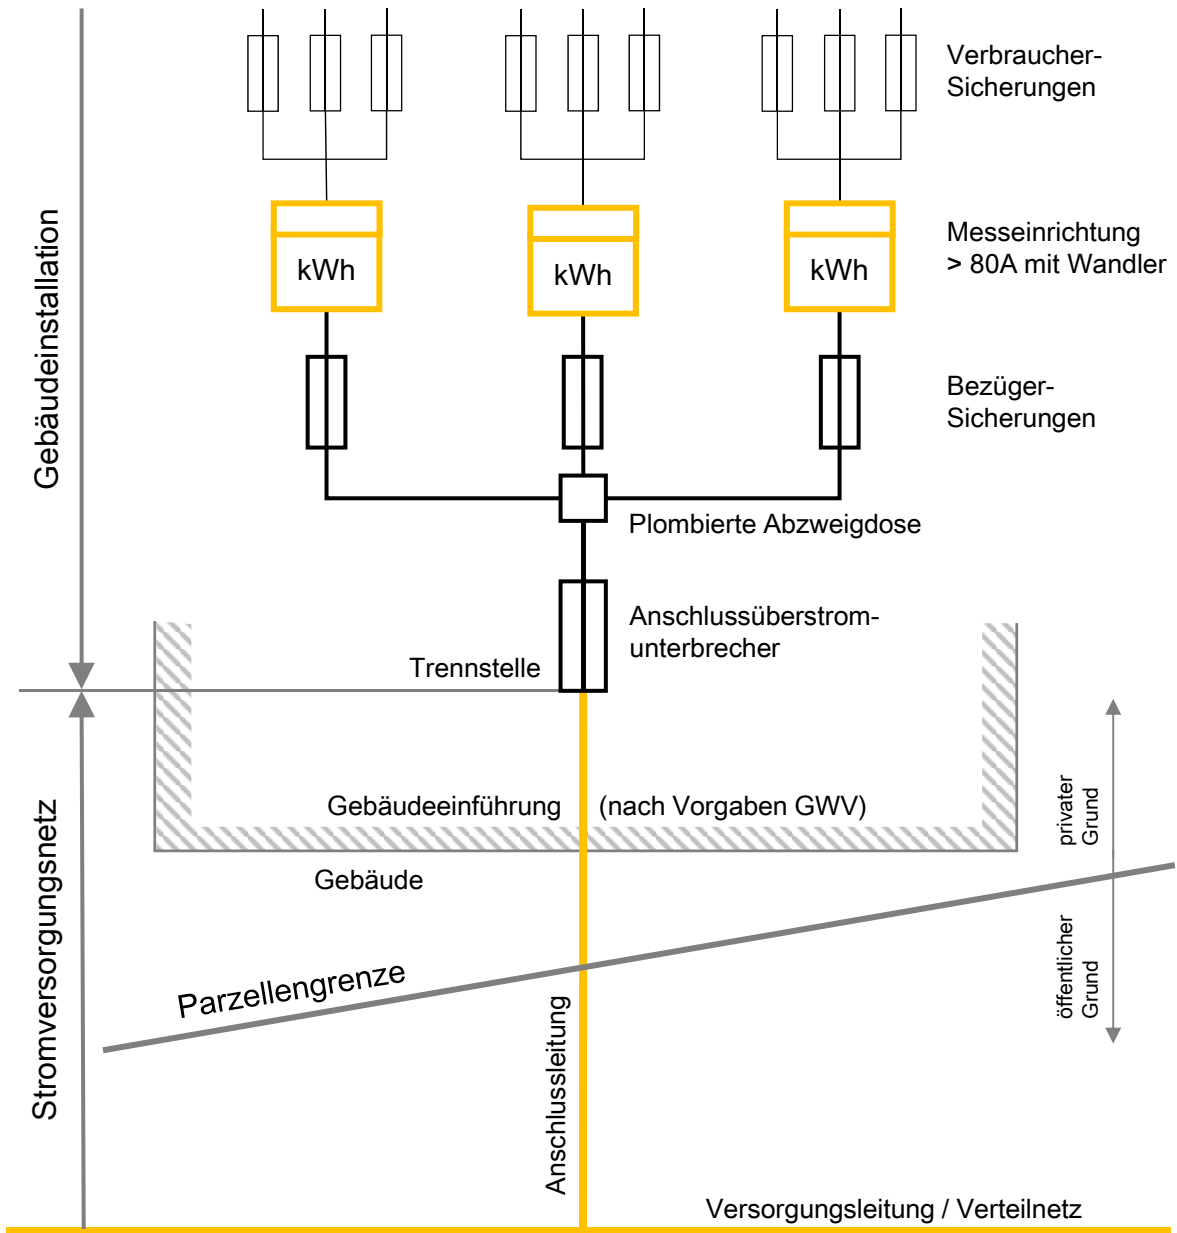
Strom





	orange	Eigentum GWV (nach Inbetriebnahme)
	schwarz	Eigentum Grundeigentümer Gebäude

Die Abgrenzung bei Mittelspannungsanlagen wird in separaten Netzanschlussverträgen geregelt.

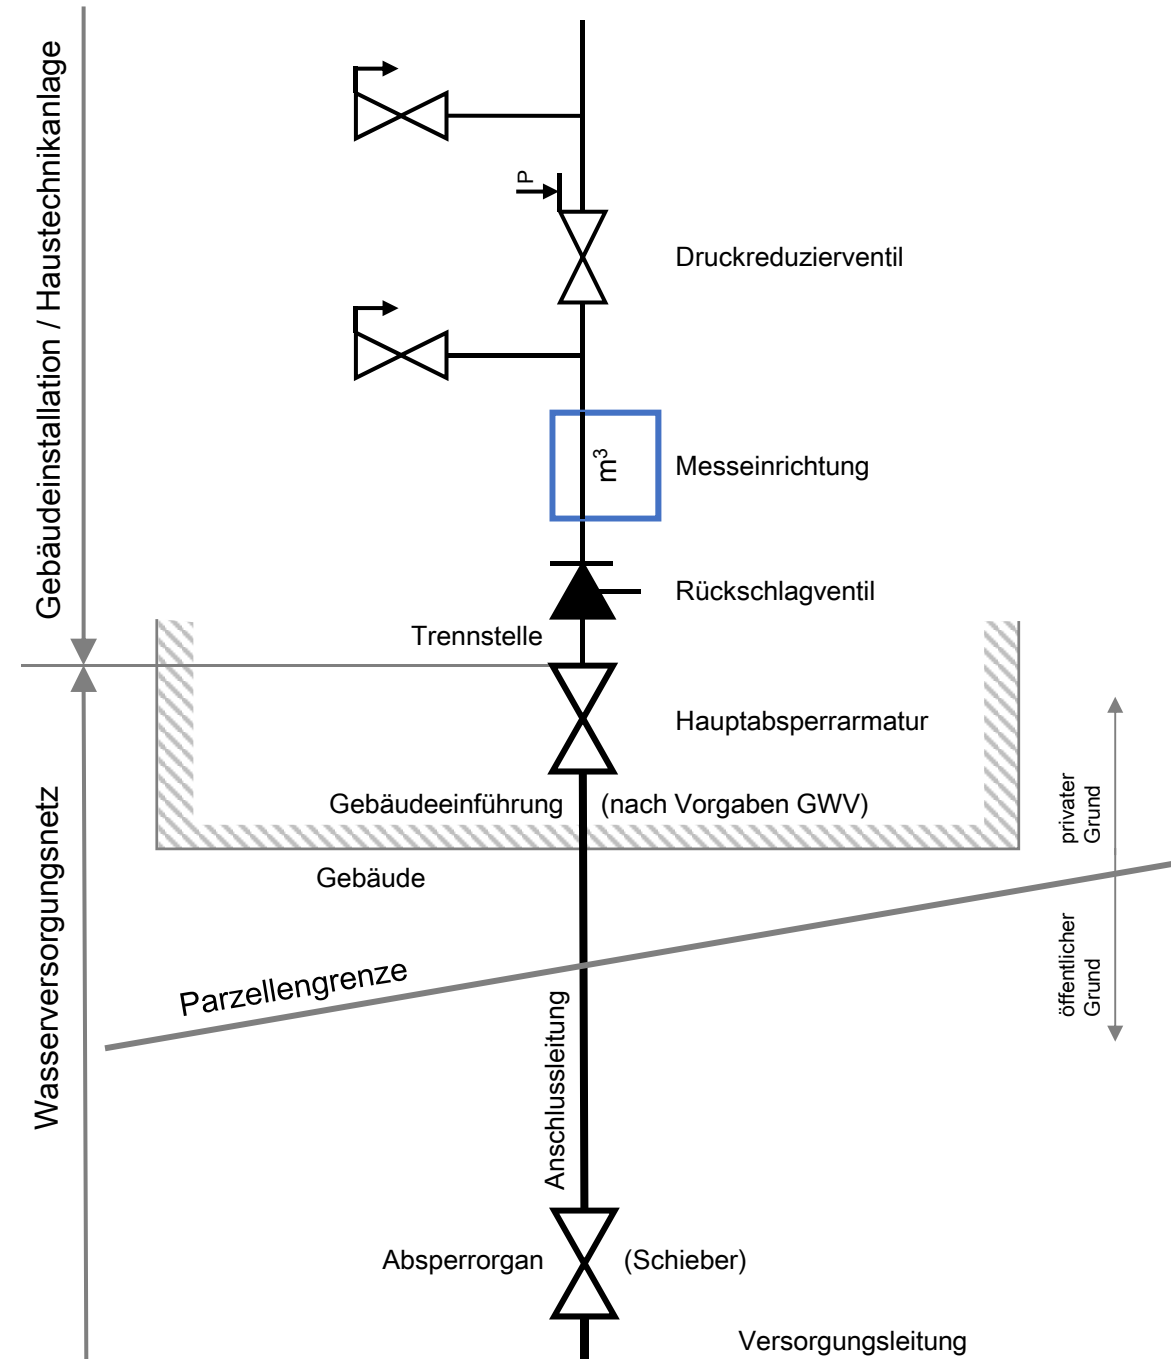Wasser



	blau	Eigentum GWV
	schwarz	Eigentum Grundeigentümer Gebäude